



Association Calédonienne de Surveillance de la Qualité de l'air



Qualité de l'air à Nouméa - Bulletin Mensuel de résultats

Janvier 2013

Rapport du 01/02/2013

SOMMAIRE

I. Valeurs moyennes mensuelles

II. Indicateurs journaliers

III. Episodes de pollution

Annexes

Annexe A: rappels des seuils de référence

Annexe B: tableaux de valeurs

NOTE:

Les données publiées dans ce bulletin peuvent faire l'objet d'une invalidation ultérieure. Elles sont mises à disposition gratuitement. Pour toute utilisation ou diffusion, l'association Scal-Air doit être explicitement mentionnée comme source des données. Nous vous remercions de bien vouloir porter à notre connaissance toute étude ou publication utilisant ces données.

Abréviations:

LGC	Logicoop
MTR	Montravel
FB (PBO)	Faubourg Blanchot (Paul Boyer)
AV (LYS)	Anse Vata (Les Lys)

NO2	Dioxyde d'azote
SO2	Dioxyde de Soufre
PS	Poussières en suspension de moins de 10 µm (=PM10)
O3	Ozone

I. Moyennes mensuelles

II.1 Résultats du mois



	NO2 LGC	NO2 MTR	NO2 FB	NO2 AV	SO2 LGC	SO2 MTR	SO2 FB	SO2 AV
moyennes de Janvier 2013 par polluant et station (µg/m3)	3	2	2	1	6	3	0	2
Rappel moyennes de Décembre 2012	5	3	2	6	10	1	1	1
Rappel objectifs de qualité en moyenne annuelle (µg/m3)	40	40	40	40	50	50	50	50

	PS LGC	PS MTR	PS FB	PS AV	O3 FB	O3 AV
moyennes de Janvier 2013 par polluant et station (µg/m3)	15	14	14	16	20	21
Rappel moyennes de Décembre 2012	15	16	14	15	21	22
Rappel objectifs de qualité en moyenne annuelle (µg/m3)	30	30	30	30	65	65

Taux de représentativité du mois en moyenne sur les stations de Scal-Air: 99.5% (taux de fonctionnement avec des valeurs validées).

(valeur pour la protection de l'environnement)

II.2 Evolution des moyennes mensuelles

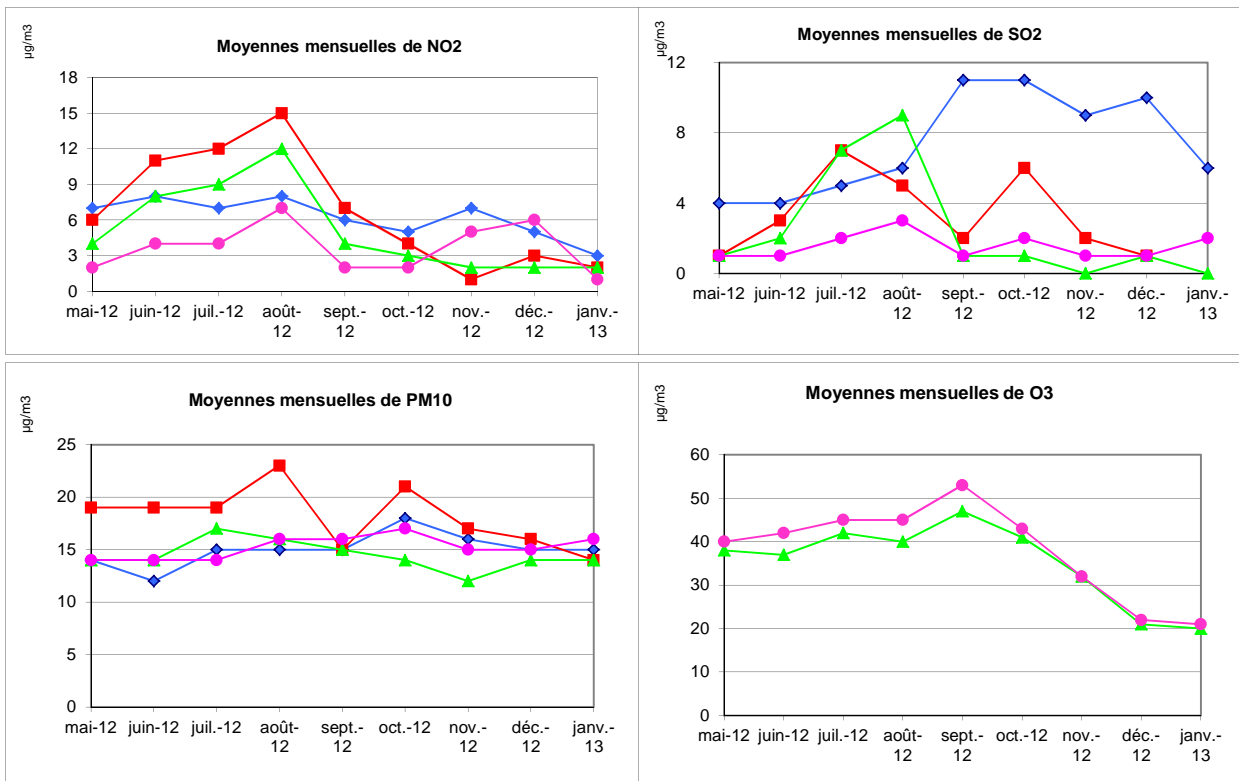

II. Indicateurs journaliers

II.1 Synthèse

LGC	Logicoop
MTR	Montravel
FB (PBO)	Faubourg Blanchot (Paul Boyer)
AV (LYS)	Anse Vata

NO2	Dioxyde d'azote
SO2	Dioxyde de Soufre
PS	Poussières en suspension de moins de 10 µm (=PM10)
O3	Ozone

	NO2 LGC	NO2 MTR	NO2 FB	NO2 AV	SO2 LGC	SO2 MTR	SO2 FB	SO2 AV
maxima horaire de Janvier 2013 par station (µg/m3)	20	25	19	39	240	8	16	6
rappel des valeurs de Décembre 2012	28	34	32	41	197	166	90	136
Seuil d'information en moyenne horaire (µg/m3)	200	200	200	200	300	300	300	300

	O3 FB	O3 AV		PS LGC	PS MTR	PS FB	PS AV
maxima horaire de Janvier 2013 par station (µg/m3)	46	48	maxima journalier de Janvier 2012 par station (µg/m3)	25	32	23	24
rappel des valeurs de Décembre 2012	50	50	rappel des valeurs Décembre 2011	39	25	28	35
Seuil d'information en moyenne horaire (µg/m3)	180	180	Seuil d'information en <u>moyenne journalière</u> (µg/m3)	50	50	50	50

Teneurs maximales relevées depuis août 2007



moyennes horaires max en µg/m3

Polluant	SO2	O3	NO2	PM10
Concentration horaire max	659	104	81	551
Station	Montravel	Anse Vata	Montravel	Logicoop
date	20/05/08	23/10/07	25/06/09	25/09/09
heure	2h	6h	8h	16h



moyennes journalières max en µg/m3

Polluant	SO2	O3	NO2	PM10
Concentration jour max	296	86	32	211
Station	Montravel	Anse Vata	Montravel	Logicoop
date	20/05/08	23/10/07	20/05/08	25/09/09


II.2 Dioxyde d'azote (NO2), Moyennes horaires maximales

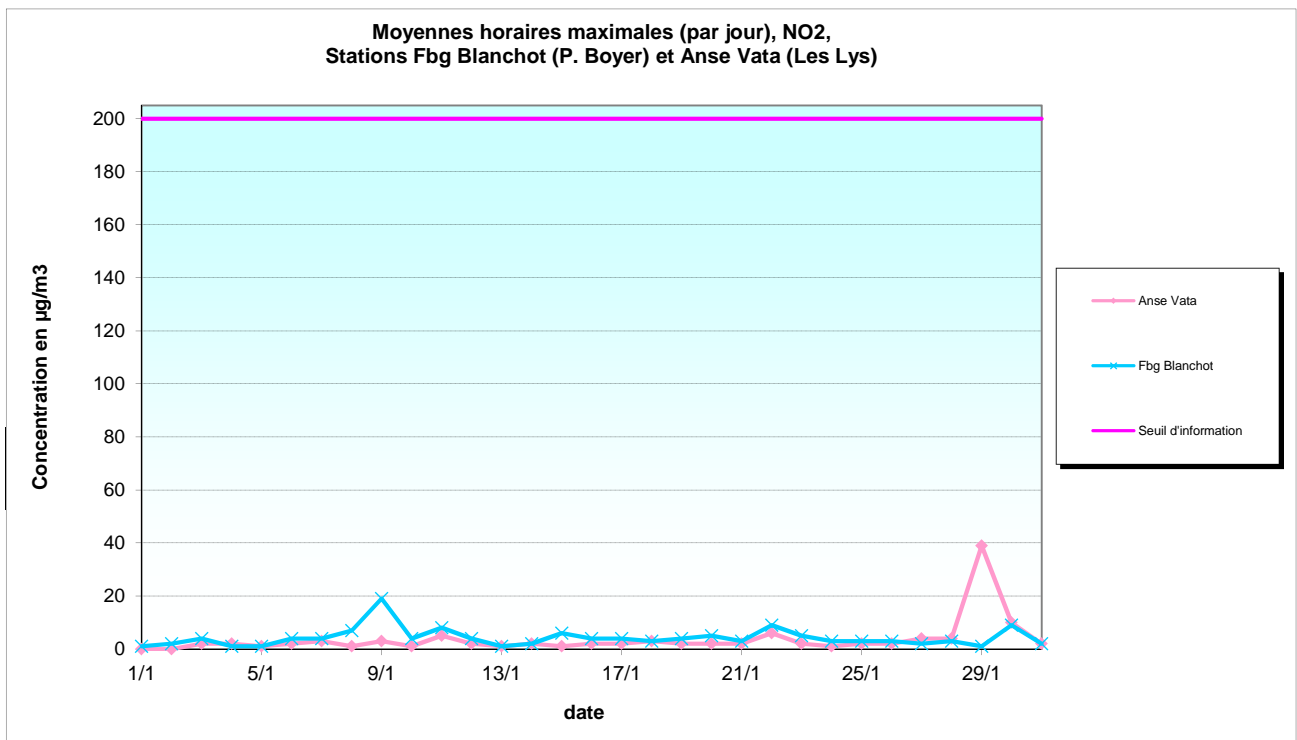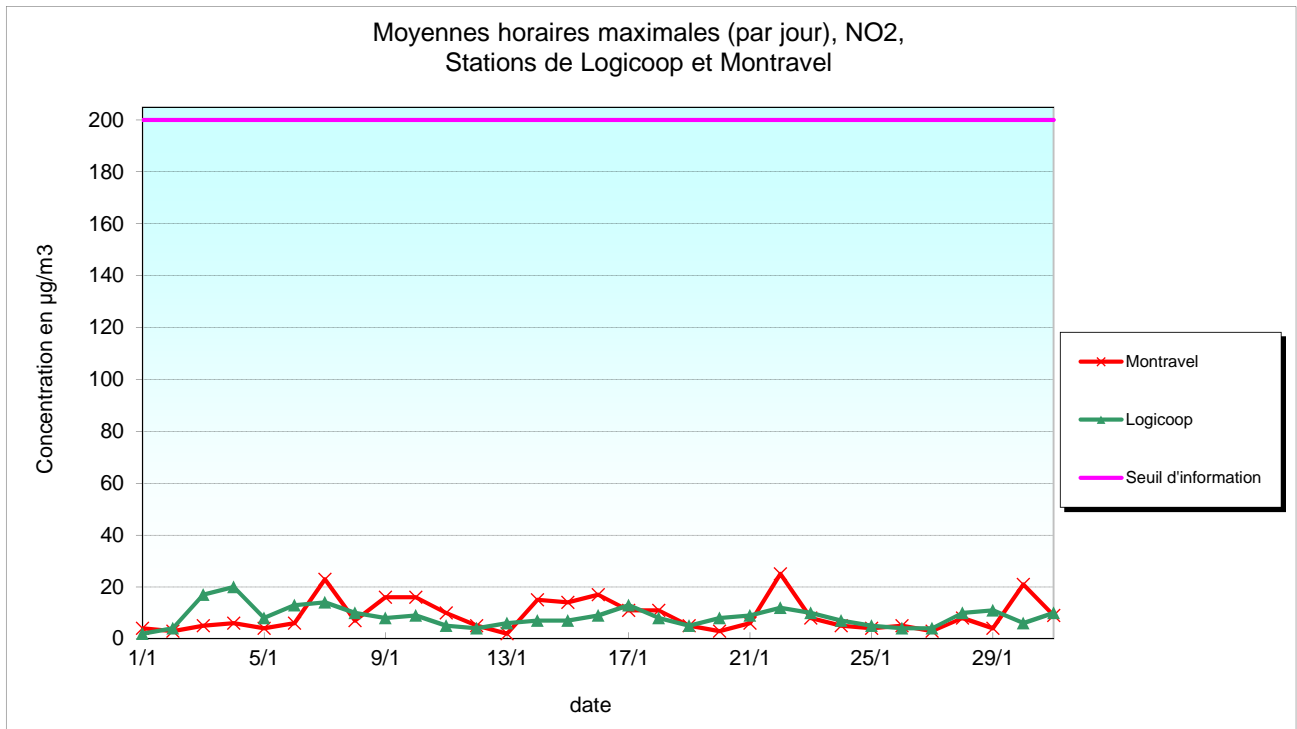



II.3 Dioxyde de soufre (SO₂), Moyennes horaires maximales

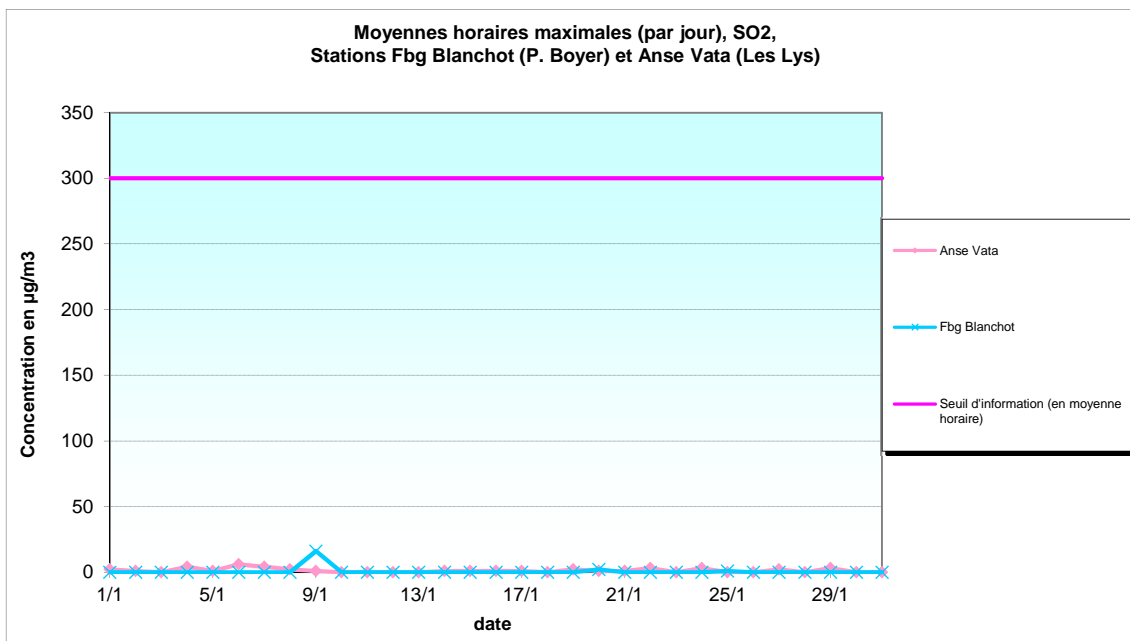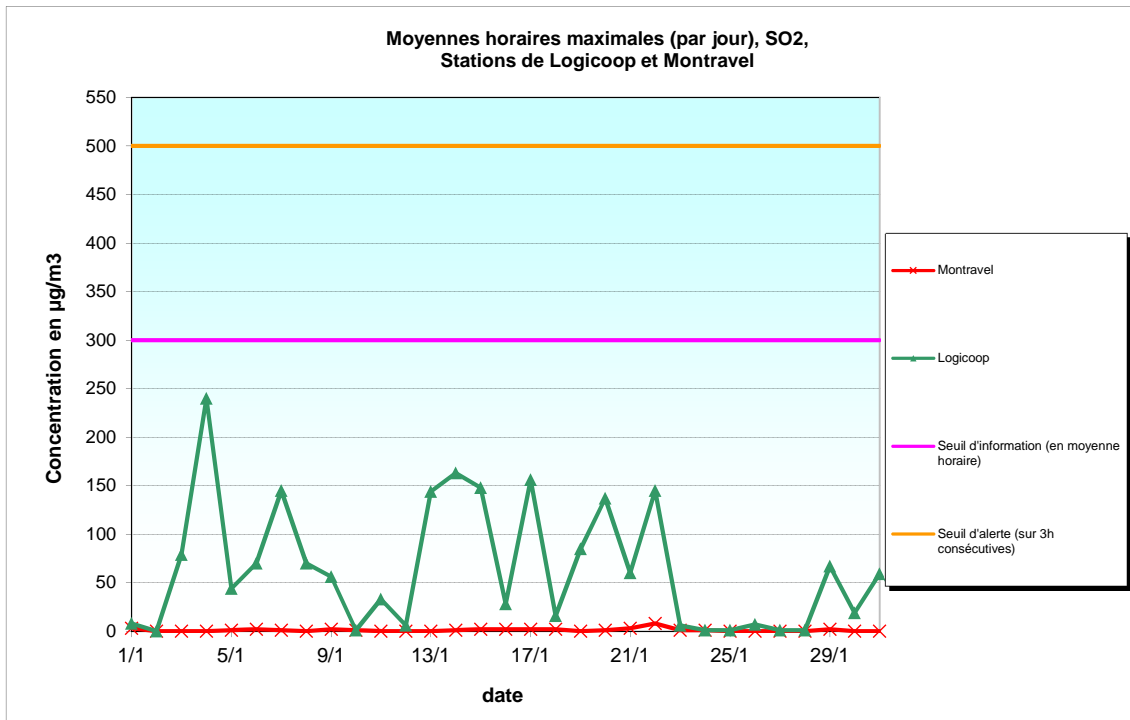

II.4 Ozone (O3), Moyennes horaires maximales

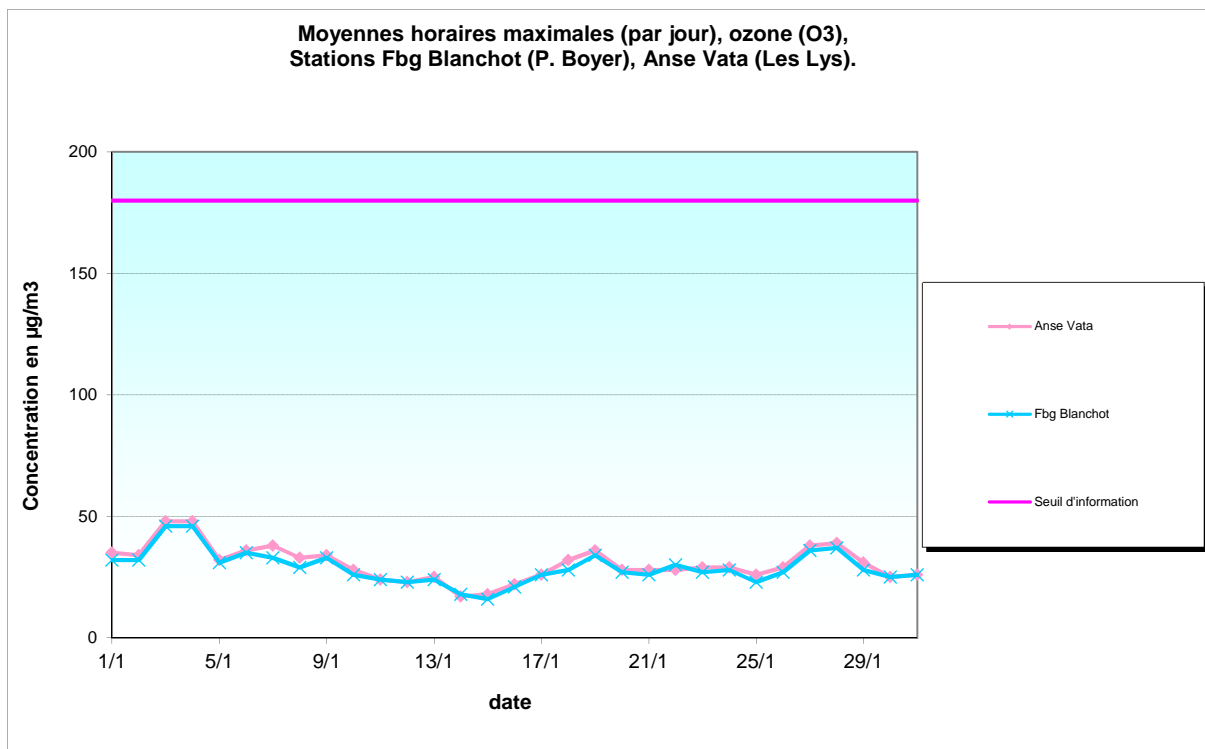


II.5 Poussières fines en suspension (PM10), Moyennes journalières

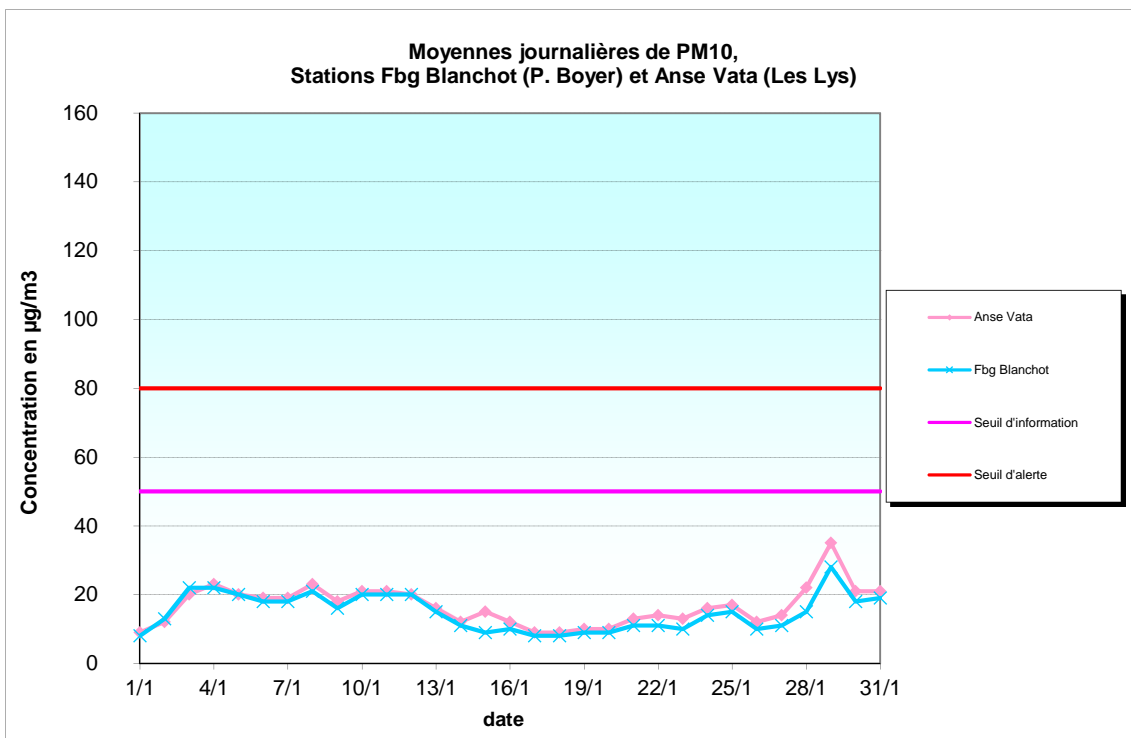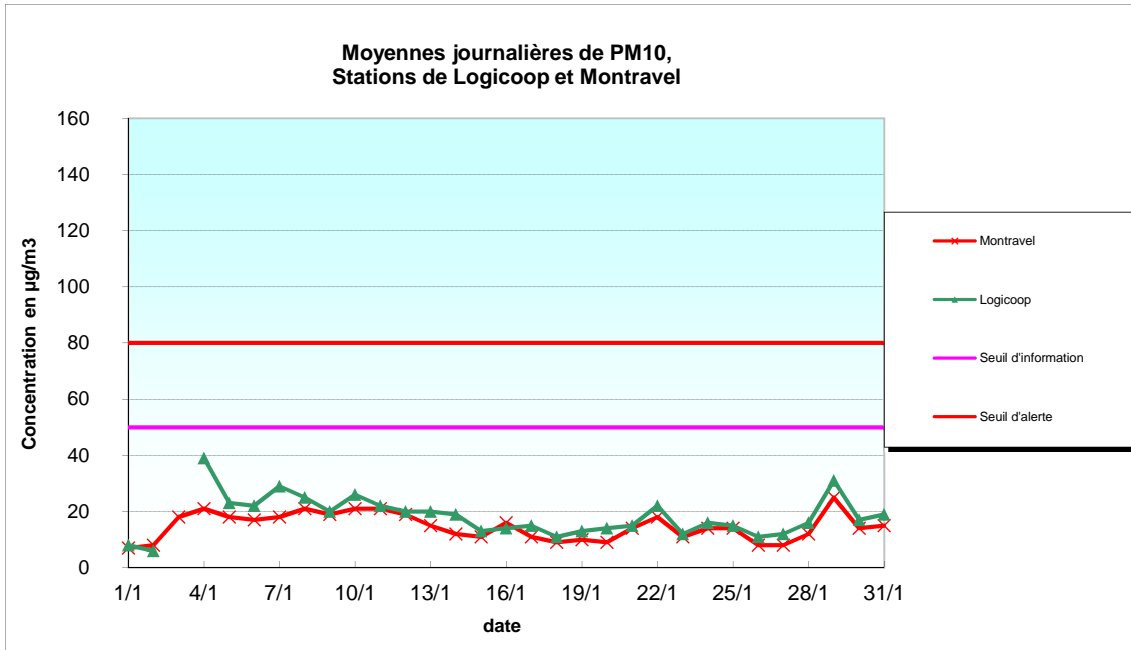


III. Episodes de pollution

Durant le mois de janvier 2013, aucun dépassement du seuil d'information par le dioxyde de soufre n'a été constaté sur le réseau de stations fixes, en revanche trois dépassement on eut lieu à l'UNC de Nouville où se trouve actuellement le Laboratoire Mobile. Voici le profil des concentrations quart-horaires de dioxyde de soufre concernant le dépassement du 02/01/2012 sur le Laboratoire Mobile à Nouville. On observe que la valeur du seuil d'information (300 µg/m3) a été franchie sur plusieurs quarts d'heure consécutifs. Le seuil d'information étant basé sur 1h complète (4 quarts d'heure), celui-ci a été dépassé à 2h45 (moyenne horaire glissante sur 15min, de 1h45 à 2h45)

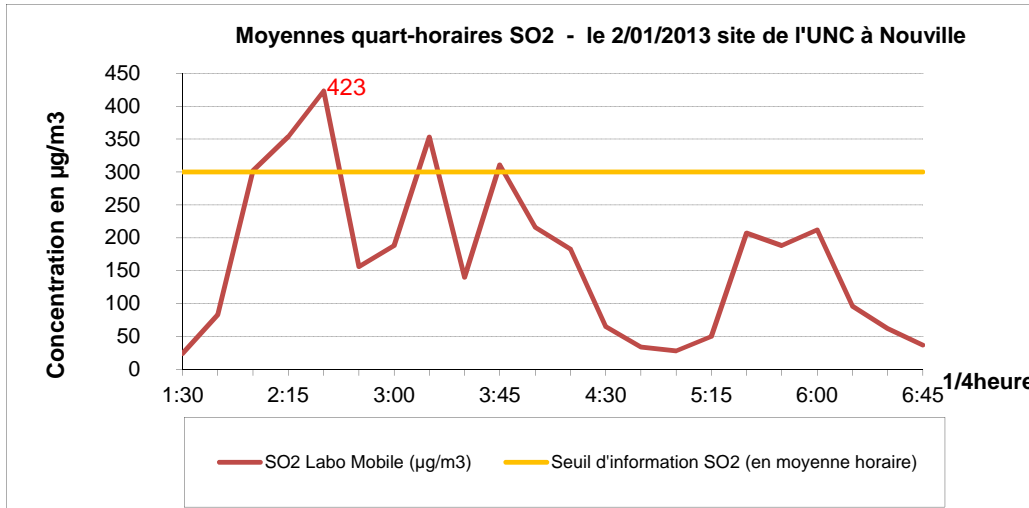

Voici le profil des concentrations quart-horaires de dioxyde de soufre concernant le second dépassement du 25/01/2013 sur le site de Nouville. On observe que la valeur du seuil d'information (300 µg/m3) a été franchie sur 4 quarts d'heure consécutifs. Le seuil d'information étant basé sur 1h complète (4 quarts d'heure), celui-ci a été dépassé à 8h00

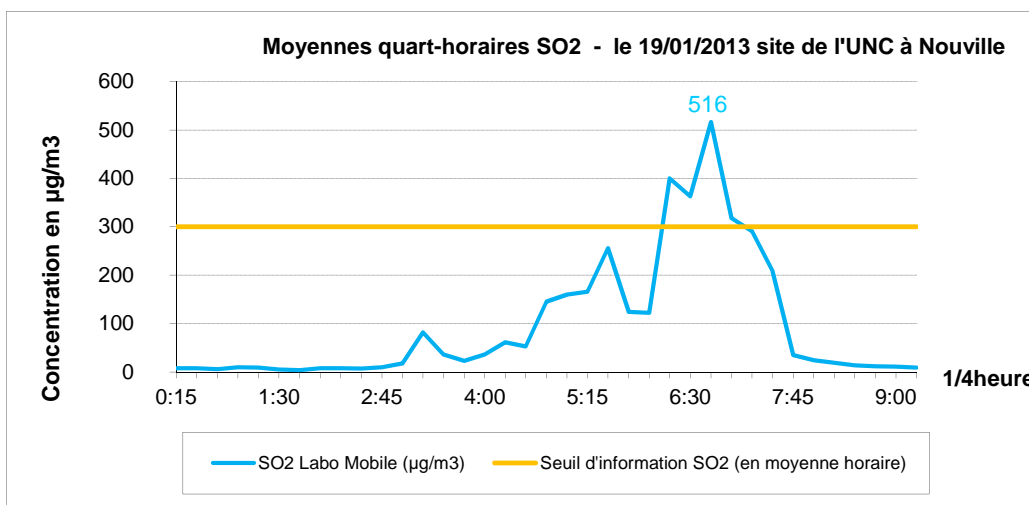

vous pouvez télécharger les bulletins de dépassement sur le site de scalair, ou directement vous inscrire à " l'alerte à la pollution " et recevoir ces bulletins dès le constat de dépassement par nos équipes.

ANNEXE A: Rappel des principaux seuils de référence français en matière de surveillance de la qualité de l'air

(réglementation non applicable en Nouvelle Calédonie)

<p>Seuils d'information :</p> <p>Dioxyde de soufre (SO₂) : 300 µg/m³ en moyenne horaire</p> <p>Dioxyde d'azote (NO₂) : 200 µg/m³ en moyenne horaire</p> <p>Particules (PM₁₀)¹ : 80 µg/m³ en moyenne sur 24 h</p> <p>Ozone (O₃) : 180 µg/m³ en moyenne horaire</p>	<p>Le seuil d'information (et de recommandations) est un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un <u>risque pour la santé humaine des groupes particulièrement sensibles</u> et à partir duquel des informations actualisées doivent être diffusées à la population</p>
---	--

<p>Seuils d'alerte</p> <p>Dioxyde de soufre (SO₂) : 500 µg/m³ en moyenne horaire dépassé pdt 3h consécutives</p> <p>Dioxyde d'azote (NO₂) : 400 µg/m³ en moyenne horaire Ou 200 µg/m³ (Si la procédure d'information et de recommandation a été déclenchée la veille et le jour même et si les prévisions font craindre un nouveau risque de déclenchement pour le lendemain.)</p> <p>Particules (PM₁₀)¹ : 125 µg/m³ en moyenne sur 24 h</p> <p>Ozone (O₃) :</p> <p>1^{er} seuil : 240 µg/m³ en moyenne horaire dépassé pdt 3 h consécutives</p> <p>2^e seuil : 300 µg/m³ en moyenne horaire dépassé pdt 3 h consécutives</p> <p>3^e seuil : 360 µg/m³ en moyenne horaire</p>	<p>Le seuil d'alerte est un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un <u>risque pour la santé humaine de toute la population</u> (ou un risque de dégradation de l'environnement) à partir duquel <u>des mesures d'urgence et d'information du public</u> doivent être prises</p>
---	---

<p>Valeurs limites</p> <p>Dioxyde de soufre (SO₂) : Centile 99.7 des moy horaires sur l'année < 350 µg/m³ (soit 24h de dépassement autorisé par an) Centile 99.2 des moy journalières sur l'année < 125 µg/m³ (soit 3</p> <p>Dioxyde d'azote (NO₂) : Centile 99.8 des moy horaires sur l'année < 230 µg/m³ (soit 18 h de dépassement autorisé par an) moyenne annuelle < 40 µg/m³</p> <p>Particules (PM₁₀) : Centile 90.4 des moy jour sur l'année < 50 µg/m³ (soit 35 jours de dépassement autorisés par an) moyenne annuelle < 20 µg/m³</p>	<p>Valeur limite: niveau maximal (pour une période donnée) de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère, fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l'environnement.</p>
--	---

<p>Objectif de qualité</p> <p>Dioxyde de soufre (SO₂) : 50 µg/m³ en moyenne annuelle</p> <p>Dioxyde d'azote (NO₂) : 40 µg/m³ en moyenne annuelle</p> <p>Particules (PM₁₀) : 30 µg/m³ en moyenne annuelle</p> <p>Particules (PM₁₀) : 30 µg/m³ en moyenne annuelle</p> <p>Ozone Maximum journalier de la moyenne glissante sur 8h calculée sur l'année < 110 µg/m³</p> <p>protection de la végétation : moy journalière < 65 µg/m³</p>	<p>Objectif de qualité: niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère, fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l'environnement, à atteindre dans une période donnée. Il s'agit d'une valeur de confort (valeur guide ou valeur cible) ou d'un objectif de qualité de l'air à respecter</p>
--	--



ANNEXE B: Tableaux de valeurs

II. Moyennes horaires maximales par jour

	NO2 LGC	NO2 MTR	NO2 PBO	NO2 LYS	O3 PB	O3 LYS	PS LGC	PS MTR	PS PBO	PS LYS	SO2 LGC	SO2 MTR	SO2 PBO	SO2 LYS
	µg/m3	µg/m3	µg/m3	µg/m3	µg/m3	µg/m3	µg/m3	µg/m3	µg/m3	µg/m3	µg/m3	µg/m3	µg/m3	µg/m3
01/01/2013	2	4	1	0	32	35	18	15	14	21	8	3	0	2
02/01/2013	4	3	2	0	32	34	13	25	36	26	0	0	0	1
03/01/2013	17	5	4	2	46	48	39	25	33	29	79	0	0	0
04/01/2013	20	6	1	2	46	48	56	27	28	29	240	0	0	4
05/01/2013	8	4	1	1	31	32	32	25	28	24	44	1	0	1
06/01/2013	13	6	4	2	35	36	32	24	23	29	70	2	0	6
07/01/2013	14	23	4	3	33	38	51	32	28	34	145	1	0	4
08/01/2013	10	7	7	1	29	33	46	31	30	40	70	0	0	2
09/01/2013	8	16	19	3	33	34	30	38	29	29	56	2	16	1
10/01/2013	9	16	4	1	26	28	74	31	26	31	1	1	0	0
11/01/2013	5	10	8	5	24	24	27	30	29	25	33	0	0	0
12/01/2013	4	5	4	2	23	23	23	24	23	27	6	0	0	0
13/01/2013	6	2	1	1	24	25	47	18	18	22	144	0	0	0
14/01/2013	7	15	2	2	18	17	43	21	17	22	163	1	0	1
15/01/2013	7	14	6	1	16	18	39	27	12	92	148	2	0	1
16/01/2013	9	17	4	2	21	22	24	32	15	19	28	2	0	1
17/01/2013	13	11	4	2	26	26	34	18	15	16	156	2	0	1
18/01/2013	8	11	3	3	28	32	18	18	15	17	16	2	0	0
19/01/2013	5	5	4	2	34	36	17	14	11	15	85	0	0	2
20/01/2013	8	3	5	2	27	28	34	15	14	15	137	1	2	1
21/01/2013	9	6	3	2	26	28	23	21	15	16	60	3	0	1
22/01/2013	12	25	9	6	30	28	50	56	19	26	145	8	0	3
23/01/2013	10	8	5	2	27	29	18	22	23	31	6	1	0	0
24/01/2013	7	5	3	1	28	29	22	20	26	24	1	1	0	3
25/01/2013	5	4	3	2	23	26	19	18	23	27	1	0	1	0
26/01/2013	4	5	3	2	27	29	17	15	16	14	7	0	0	0
27/01/2013	4	3	2	4	36	38	32	13	19	22	1	0	0	2
28/01/2013	10	8	3	4	37	39	26	23	21	68	1	0	0	0
29/01/2013	11	4	1	39	28	31	49	40	54	64	67	2	0	3
30/01/2013	6	21	9	10	25	25	27	23	32	28	19	0	0	0
31/01/2013	10	9	2	2	26	26	24	18	27	30	59	0	0	0

LGC	Logicoop
MTR	Montravel
PBO	Faubourg Blanchot (Paul Boyer)
LYS	Anse Vata (Les Lys)

NO2	Dioxyde d'azote
SO2	Dioxyde de Soufre
PS	Poussières en suspension de moins de 10 µm
O3	Ozone

	Dépassement du seuil d'information pour les personnes sensibles SO2 (300 µg/m3 sur une heure [moyenne horaire])
	Dépassement du seuil d'alerte SO2 (500 µg/m3 sur 3 heures consécutives)

ANNEXE B: Tableaux de valeurs

I. Moyennes journalières

	NO2 LGC	NO2 LYS	NO2 MTR	NO2 PBO	O3 LYS	O3 PBO	PS LGC	PS LYS	PS MTR	PS PBO	SO2 LGC	SO2 LYS	SO2 MTR	SO2 PBO
	µg/m3	µg/m3	µg/m3	µg/m3	µg/m3	µg/m3	µg/m3	µg/m3	µg/m3	µg/m3	µg/m3	µg/m3	µg/m3	µg/m3
01/01/2013	1	0	2	0	28	26	8	9	7	8	3	1	2	0
02/01/2013	1	0	1	0	29	27	6	12	8	13	0	0	0	0
03/01/2013	5	0	2	1	36	35		20	18	22		0	0	0
04/01/2013	11	0	2	0	35	35	39	23	21	22	101	2	0	0
05/01/2013	3	0	2	0	26	25	23	20	18	20		0	0	0
06/01/2013	5	0	3	1	34	32	22	19	17	18	9	4	1	0
07/01/2013	6	1	5	1	31	28	29	19	18	18	47	2	1	0
08/01/2013	3	0	3	1	28	26	25	23	21	21	14	1	0	0
09/01/2013	3	1	4	2	29	27	20	18	19	16	6	0	0	1
10/01/2013	4	0	4	1	25	23	26	21	21	20	0	0	1	0
11/01/2013	2	1	3	1	21	20	22	21	21	20	11	0	0	0
12/01/2013	1	0	2	0	21	20	20	20	19	20	1	0	0	0
13/01/2013	1	0	1	0	18	17	20	16	15	15	15	0	0	0
14/01/2013	3	0	4	1	13	13	19	12	12	11	41	0	0	0
15/01/2013	2	0	4	1	14	12	13	15	11	9	13	0	1	0
16/01/2013	3	0	4	1	18	17	14	12	16	10	3	0	1	0
17/01/2013	5	1	5	1	24	21	15	9	11	8	23	0	1	0
18/01/2013	2	1	4	1	27	25	11	9	9	8	2	0	1	0
19/01/2013	2	0	2	1	28	26	13	10	10	9	10	0	0	0
20/01/2013	2	0	2	1	24	23	14	10	9	9	17	0	0	0
21/01/2013	2	1	3	1	23	23	15	13	14	11	6	0	2	0
22/01/2013	5	1	6	2	23	21	22	14	18	11	39	1	1	0
23/01/2013	3	0	3	1	22	20	12	13	11	10	1	0	0	0
24/01/2013	2	0	2	1	25	24	16	16	14	14	0	2	0	0
25/01/2013	2	0	2	1	22	21	15	17	14	15	0	0	0	0
26/01/2013	1	0	2	1	22	22	11	12	8	10	3	0	0	0
27/01/2013	1	1	2	1	27	25	12	14	8	11	0	1	0	0
28/01/2013	2	1	3	1	31	30	16	22	12	15	0	0	0	0
29/01/2013	3	4	2	0	25	25	31	35	25	28	10	1	1	0
30/01/2013	2	1	6	1	21	21	17	21	14	18	4	0	0	0
31/01/2013	3	0	3	1	22	22	19	21	15	19	6	0	0	0

LGC	Logicoop
MTR	Montravel
PBO	Faubourg Blanchot (Paul Boyer)
LYS	Anse Vata (Les Lys)

NO2	Dioxyde d'azote
SO2	Dioxyde de Soufre
PS	Poussières en suspension de moins de 10 µm
O3	Ozone

- dépassement de la valeur limite journalière PM10 (50 µg/m3 en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 35 jours par an)
- dépassement de la valeur limite horaire de SO2 (125 µg/m3 en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 3 jours par an)
- Dépassement du seuil d'information pour les personnes sensibles PM10 (50 µg/m3 en moyenne journalière - 24h)
- Dépassement du seuil d'alerte PM10 (80 µg/m3 en moyenne journalière - 24h)